


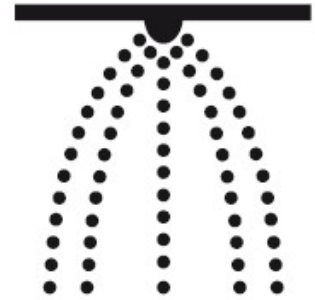

Hiermit bestätigen wir, dass der

**Hilti Durchsteckanker
HST2-R V3 M8**

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-21/0480


den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln,
zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken ¹⁾, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering



i.V. Wolfgang Sauer
KAM Brandschutz

¹⁾ VdS CEA 4001: 2024-01:
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4

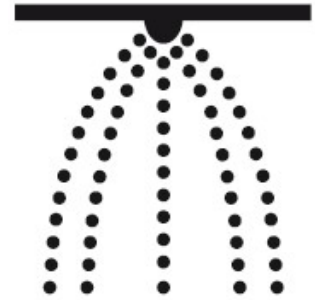

Hiermit bestätigen wir, dass der

**Hilti Durchsteckanker
HST2-R V3 M10**

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-21/0480


den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln,
zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken ¹⁾, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering



i.V. Wolfgang Sauer
KAM Brandschutz

¹⁾ VdS CEA 4001: 2024-01:
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4

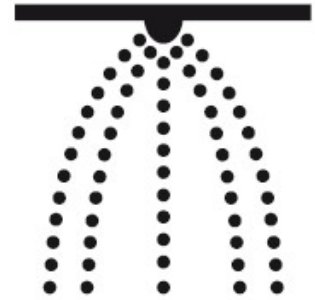

Hiermit bestätigen wir, dass der

**Hilti Durchsteckanker
HST2-R V3 M12**

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-21/0480


den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln,
zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken ¹⁾, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering



i.V. Wolfgang Sauer
KAM Brandschutz

¹⁾ VdS CEA 4001: 2024-01:
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4

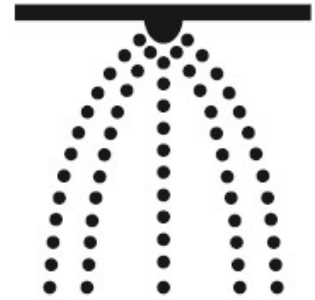

Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Durchsteckanker HST2-R V3 M16

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Bewertung

ETA-21/0480

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln,
zur Befestigung von Rohrleitungen für Löschanlagen
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken ¹⁾, entspricht.

Hilti Deutschland AG
D-86916 Kaufering

i.V. Wolfgang Sauer
KAM Brandschutz

¹⁾ VdS CEA 4001: 2024-01:
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4